


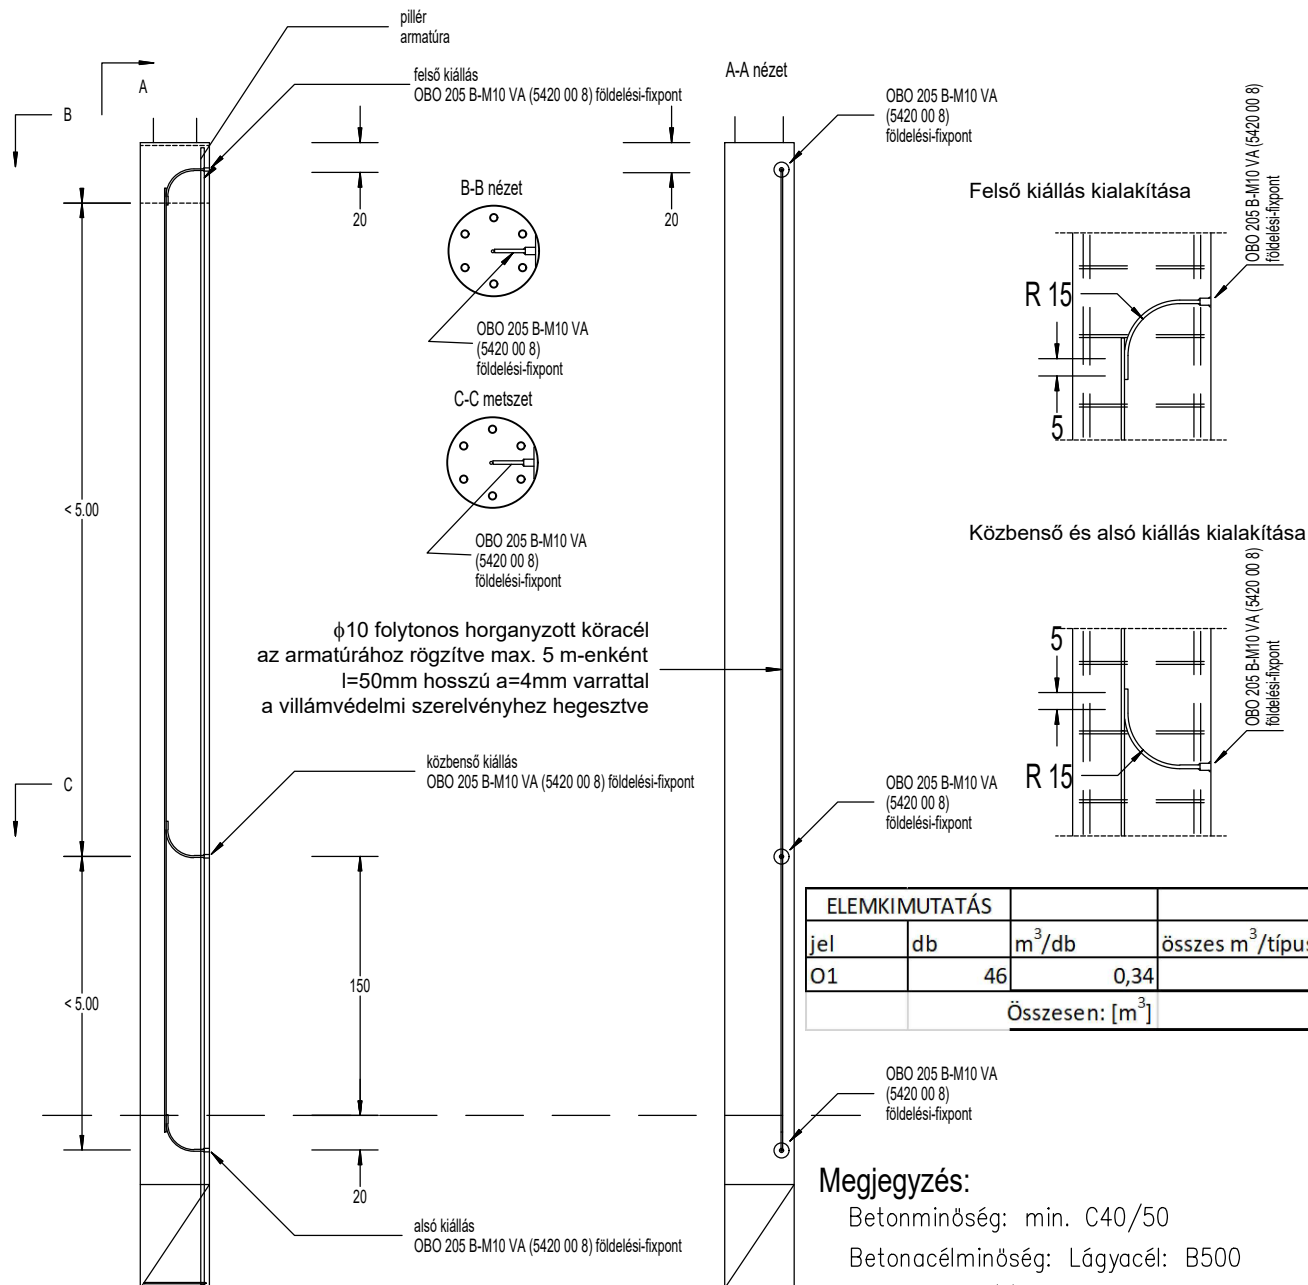

Megjegyzés:

- a pillérekben ezen terv szerint kell kialakítani a villámvédelmet
- az alsó és felső kivezetések között mérhető ellenállás $<0,2 \text{ ohm}$
- a villámvédelmi levezető hajlítási sugara nem lehet kisebb 15 cm -nél
- a levezetőn legalább 50 mm betontakarás legyen
- a villámvédelmi levezetőt a pillérben legfeljebb 5 m -enként össze kell kötni a statikai célú vasalással

Megjegyzés:

Betonminőség: min. C40/50
Betonacélminőség: Lágycél: B500
A csillaggal (*) megjelölt pillérekbe villámlevezetőt kell elhelyezni a fenti ábrának megfelelően.

Tárgy:

MTK Lantos Mihály Sporttelep Fejlesztése

Tartószerkezeti tervfejezet

1141 Budapest, Rákospatak u. 13-27., hrsz: 31267/137

Megrendelő:

Magyar Testgyakorlók Köre

1087 Budapest Salgótarjáni út12-14.

Generál tervező:

Építész Stúdió Kft.

1016 Budapest, Krisztina krt. 71.

Tel.: +36 1 212 0125 E-mail: epstudio@epstudio.hu

Tervcím:

Futófolyosó előregyártott oszlopok

Lépték:

M=1:50, 1:25

Dátum:

2017.09.29.

Statikus tervező: **FaDa Mérnök- és Könyvelőiroda Kft.**

Hernád Attila

T-T 01 - 0088

okl. szerkezet-építőmérnök

+ 36 30 294 3330

hernad.attila@gmail.com

Farkas Dániel

T-T 19 - 1003

okl. szerkezet-építőmérnök


+ 36 30 235 2939

fada.iroda@gmail.com

Rajzsám:


S-15

Pillér zsaluzása M=1:50

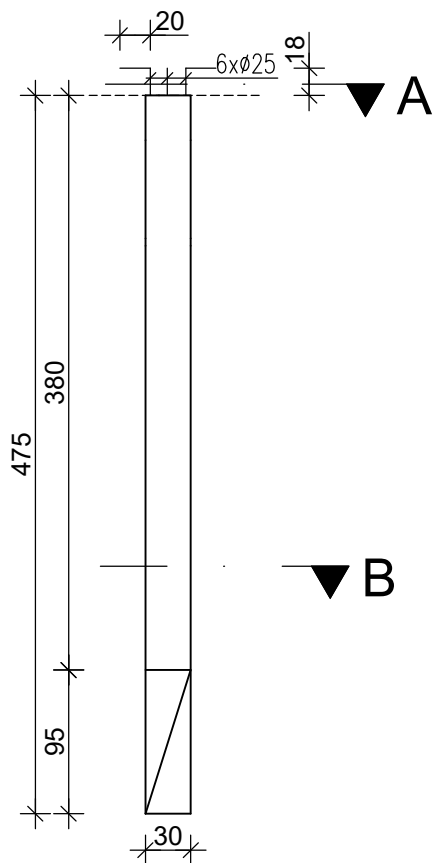


A-A Metszet

M=1:25

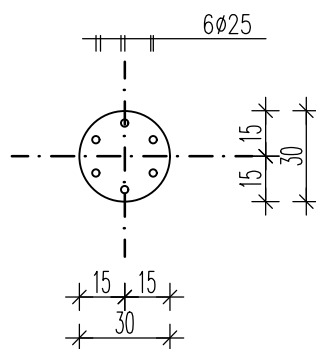

B-B Metszet

M=1:25

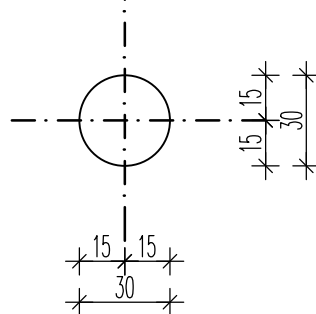

Betonmennyiség: 0,34 m³/db

OSZLOP:

O1